

ATTIVITA' DEL DEPOSITO

STOCCAGGIO DI GPL E GASOLIO

MOVIMENTAZIONE DI GPL E GASOLIO

SOSTANZE CAUSA DI INCIDENTI

NOME COMUNE: GPL

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:

F+ Estremamente infiammabile

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA':

R-12 Estremamente infiammabile

NATURA DEI RISCHI:

In fase gassosa: può avere effetto anestetico e/o effetto asfissiante a seguito della riduzione dell'ossigeno nell'atmosfera.

I vapori sono invisibili ma l'espansione del liquido produce nebbia in presenza di aria umida.

In fase liquida: potrebbe causare bruciature dovute alla bassa temperatura.

In caso di fuoriuscita, i vapori più pesanti nell'aria possono accumularsi in luoghi confinati o in depressioni alla quota del suolo e possono creare rischi di asfissia, di incendio ed esplosione anche a distanza.

Il pericolo maggiore è quello associato all'estrema infiammabilità del prodotto. I vapori formano con l'aria miscele infiammabili ed esplosive.

NOME COMUNE: GASOLIO

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO:

Xn Nocivo N Pericoloso per l'ambiente

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA':

- R-40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti
- R-65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
- R-66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle
- R-51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NATURA DEI RISCHI:

Ripetuti contatti con la pelle possono danneggiare lo strato lipidico superficiale e provocare dermatiti.

Se ingerito accidentalmente, il prodotto può provocare serie lesioni polmoni a causa della sua bassa viscosità

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare, a lungo termine, effetti negativi per l'ambiente acquatico

NUMERI DI EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO	115
PRONTO SOCCORSO	118
VIGILI URBANI	030-7058106
CARABINIERI	112
POLIZIA	113
PREFETTURA	030-37431
SINDACO	030-7058111


Lunikgas S.p.A.

Via Brescia n. 42,
25033 COLOGNE (BS)


Tel. 030-71.50.47
Fax 030-71.54.24
P. I.V.A. 00638410985


Lunikgas S.p.A.


Deposito di COLOGNE (BS)



SEGNALI DI ALLARME



- Sirena di allarme per FUGHE DI GAS:
Suono continuo di altissima intensità e tono;
- Sirena di allarme per MASSIMA PRESSIONE nei SERBATOI:
Suono continuo di media intensità e tono, accompagnato da un segnalatore ottico di colore giallo;
- Sirena di allarme per ALTISSIMO LIVELLO nei SERBATOI:
Suono continuo di altissima intensità e tono, accompagnato da un segnalatore ottico di colore rosso;
- Sirena di ALLERTAMENTO:
Suono continuo bitonale, accompagnato da un segnalatore ottico di colore verde;
- Sirena di ATTIVAZIONE del PIANO DI EMERGENZA ESTERNO
Suono continuo ad alta intensità e frequenza, accompagnato da un segnalatore ottico colore arancione.

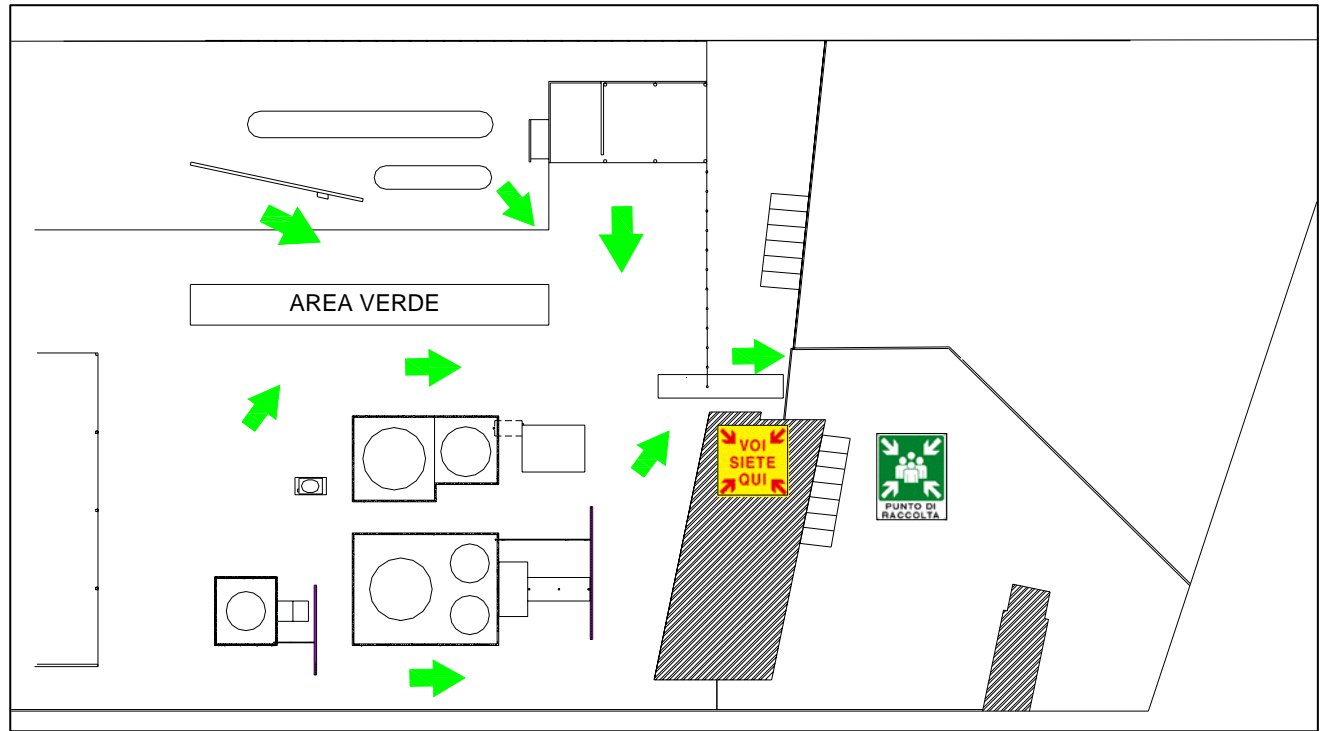

COMPORAMENTO DA TENERE AL SEGNALE DI ALLARME

Operatore esterno:

- udito qualsiasi allarme, sospende la sua attività e mette in sicurezza gli eventuali attrezzi utilizzati (interrompendo l'alimentazione elettrica dell'attrezzatura, spegnendo eventuali fiamme libere o parti calde degli utensili);
- abbandona l'area in cui si trova a piedi, lasciando la propria attrezzatura, muovendosi verso il punto di raccolta.

Visitatore:

- udito qualsiasi allarme, sospende la sua attività;
- abbandona l'area in cui si trova ed a piedi si muove verso il punto di raccolta.

NORME GENERALI DI COMPORAMENTO IN EMERGENZA

- conoscere ed osservare tutte le norme concernenti la Sicurezza in generale e quella del proprio lavoro in particolare;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza e che possano compromettere la propria e altrui sicurezza;
- non rimuovere od utilizzare, eccezion fatta in caso di emergenza, le attrezzature antincendio, senza averne avuto l'autorizzazione.



PUNTO DI RACCOLTA:



Il personale dipendente, il personale esterno e i visitatori si devono recare presso il punto di raccolta locale. Sarà cura dell'addetto all'evacuazione indirizzare gli sfollati del deposito presso l'uscita

NORME DI SICUREZZA DA OSSERVARE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO



È vietato entrare negli impianti senza autorizzazione



Vietato fumare



È vietato superare i 10 km/h



Vietato l'uso di telefoni cellulari



Per accedere agli impianti è obbligatorio l'uso dell'elmetto, degli occhiali e delle scarpe protettive e antistatiche.

